

Вилка РП15-50ШВК
"Маяк-ДФ"
X1

X1




МРН-32-1
"ФСУ"
X2

X2



Вилка 2РМ24КУН19ШВ1
"Перфоратор"
X3

X3

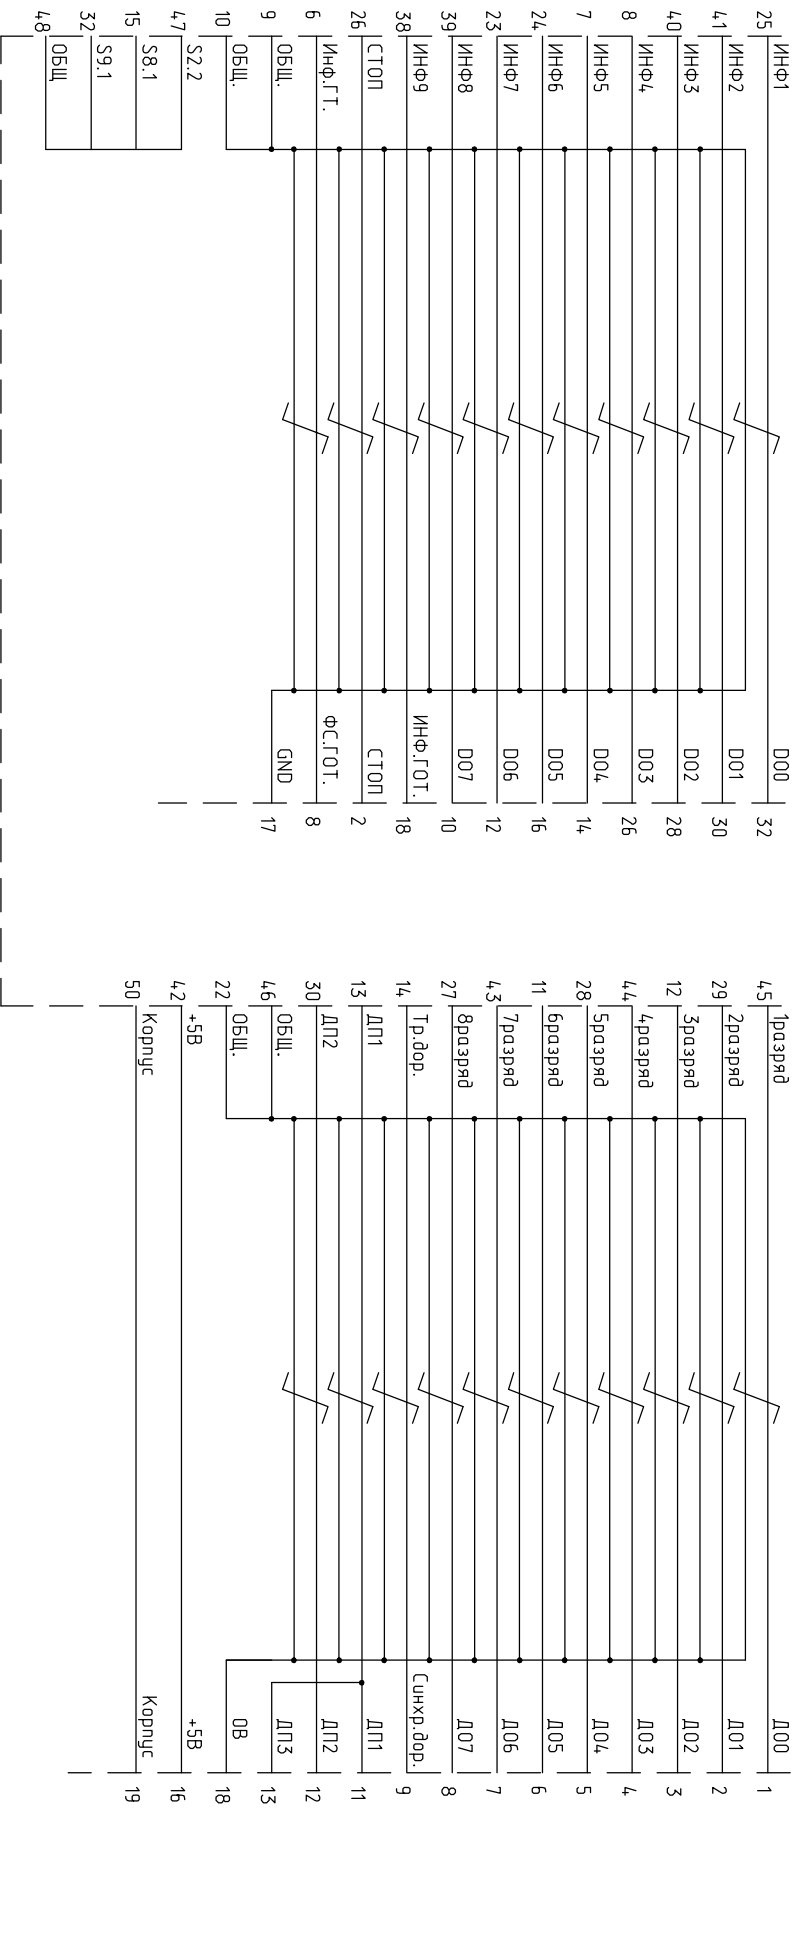

1. Длина кабеля 1,5 м. Длина разветвленной части - 1 м.
2. Провод МГШВ 0,2

3. Разъем X1 - вилка РП15-50ШВК; X2 - розетка МРН-32-1; X3 - вилка 2РМ24КУН19ШВ1
 4. Общий провод черного цвета, цвет остальных проводов должен отличаться от общего.
 5. На кабель надеть трубку ТВ-40 ГОСТ 19034-82
 6. Маркировку выложить в соответствии с ПВС 8.820.058
- Разъемы X2 и X3 закрепить на скобах ПВС8.667.148, кабель зажать планкой ПВС8.600.092

					Кабель "Маяк-ДФ" - "2С42" Схема электрическая принципиальная	Лит.	Масса	Масштаб
Изм./лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Седов		31.05					
Пров.								
Т.контр.								
Нач. КБ	Митрошин							
Н.контр.								
Утв.	Ураков							
ПВС6.640.014-40 ЭЗ								