

Вилка РП15-50ШВК


‘Маяк-ДФ’

X1

Розетка СНП58-32/94х9Р-23-2

‘ФСУ’

X2

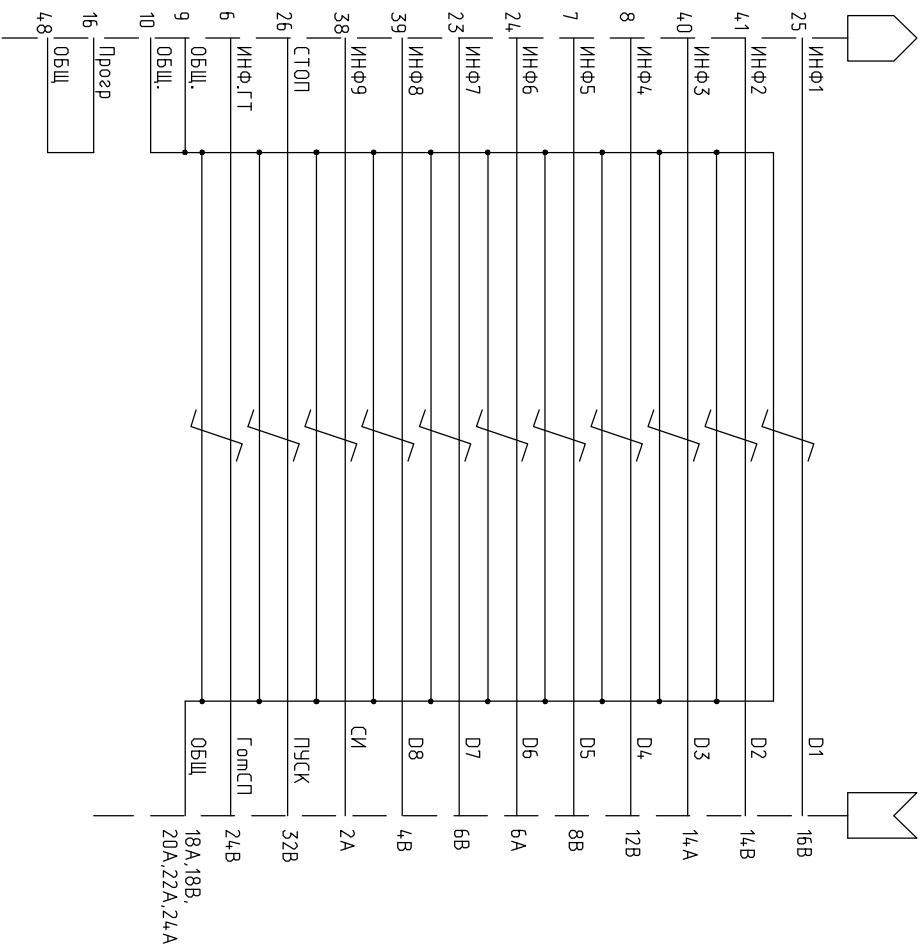

1. Длина кабеля 1,5 м.
2. Провод МГШВ 0,2
3. Разъем X1 - вилка РП15-50ШВК, X2 - розетка СНП58-32/94х9Р-23-2.
4. Общий провод черного цвета, цвет остальных проводов должен отличаться от общего.
5. На кабель надеть трубку ТВ-40 ГОСТ 19034-82
6. Маркировку выполнить в соответствии с ПВС 8.820.058

						Кабель ‘Маяк-ДФ’ - ‘КМ4,3’ Схема электрическая принципиальная	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата					
Разраб.	Мальцев			17.07.05					
Пров.									
Т.контр.									
Нац. КБ	Митрошин						Лист	Листов	1
Н.контр.									
УТВ.	Ураков								

ПВС6.640.014-61 ЭЗ